



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354


Testing Laboratory

n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

RISULTATO DELLA PROVA

☒ U_{sb} 1	Nodo cassonetto
---	-----------------

UNI EN ISO 10077/2:2018

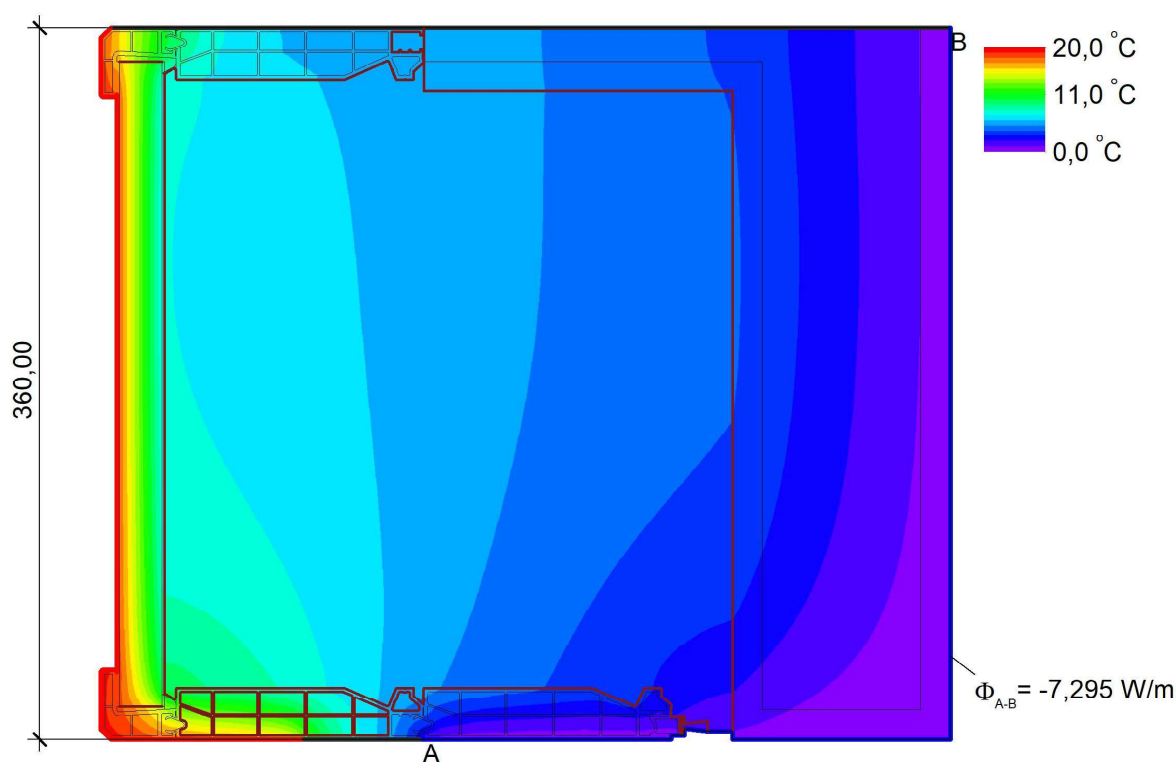

Condizione al bordo	q[W/m ²]	θ[°C]	R[(m ² ·K)/W]	ε
Epsilon 0,9				0,900
Esterno Finestra	0,000	20,000	0,040	
Interno standard orizzontale	20,000		0,130	
Simmetria/Sezione componente	0,000			

$$U_{SB A-B} = \frac{\Phi}{\Delta T \cdot b} = \frac{7,295}{20,000 \cdot 0,360} = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$



LAB N° 1989 L

Codice Cliente: 16021999
Rapporto n° 58U/2024
Pagina 5 di 6

MO11-PO06 Rev. 11
Data: 07/05/2024
Emesso: DT
Approvato: DGE